

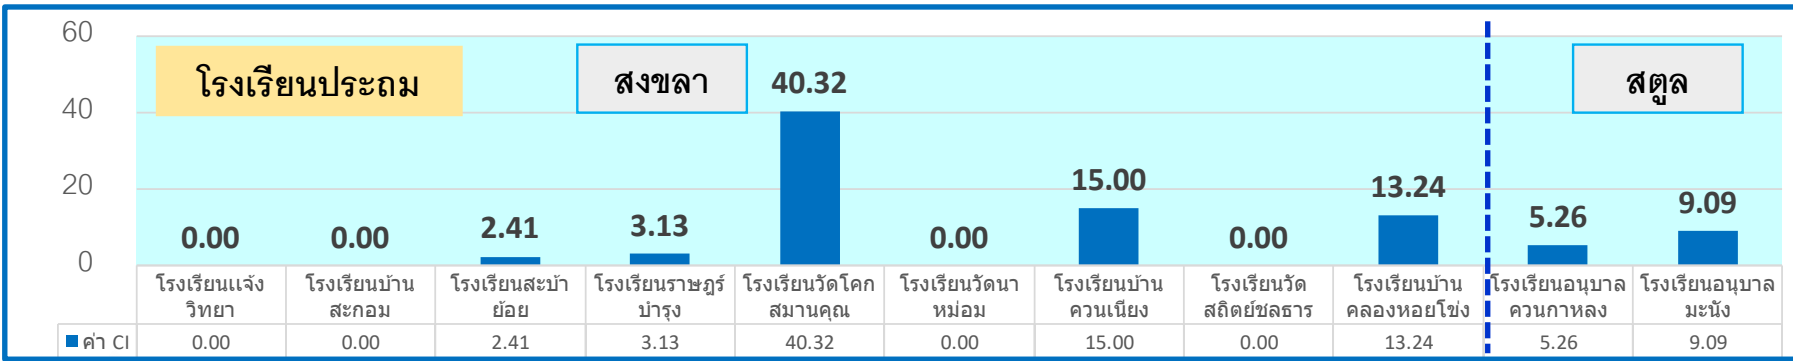


รายงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ในโรงพยาบาล พื้นที่จังหวัดสงขลา และสนับสนุนชุดตรวจ
ใช้เลือดออกแบบรวดเร็ว (Dengue NS1 rapid test) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๒

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลงที่ ๑๒.๒ จังหวัดสงขลา
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา

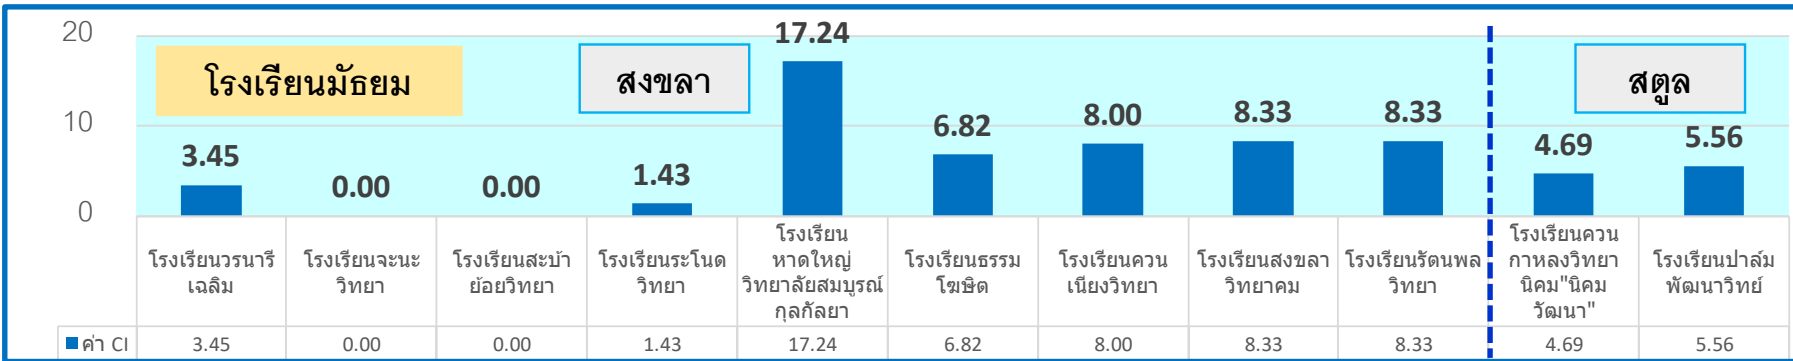

รายงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายในโรงพยาบาลและโรงเรียน พื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูล

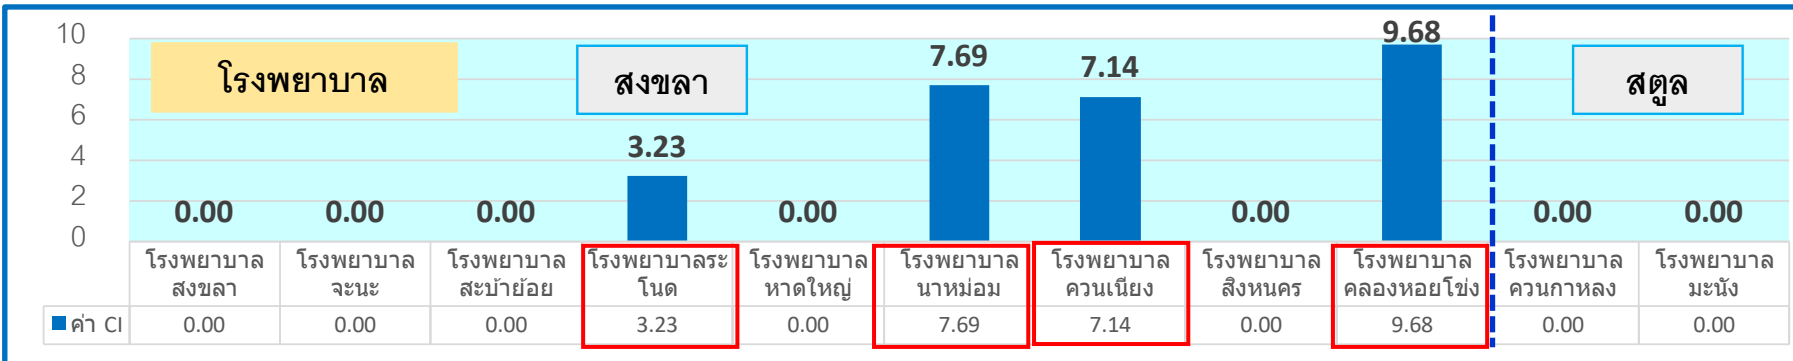

Key Container	
ภายนอกอาคาร	ภายในอาคาร
ยางรถยนต์เก่า, ภาชนะที่ไม่ใช้	น้ำใช้

Key Container	
ภายนอกอาคาร	ภายในอาคาร
น้ำใช้, จานรองกระถาง, กาบใบพืช, แจกัน, ภาชนะที่ไม่ใช้	น้ำใช้, ไม้ขีด

Key Container	
ภายนอกอาคาร	ภายในอาคาร
น้ำใช้, ยางรถยนต์เก่า, แจกัน, กาบใบพืช, จานรองกระถาง, ไม้ขีด, ภาชนะที่ไม่ใช้	น้ำใช้, ไม้ขีด



(จากการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2566)

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๑๒.๒ สงขลา

ชนิดภาชนะที่พบลูกน้ำ

รพ.	นอกอาคาร		ภายในอาคาร	
รพ.ระโนด	-	-	อาคาร แพทย์แผนไทย	ถังน้ำใช้ในห้องน้ำ (๑)
รพ.นาหม่อม	บริเวณบ้านพัก	โถส้วม (๒)	-	-
รพ.ควนเนียง	-	-	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยจ่ายกลาง อาคารผู้ป่วยใน 	ถังน้ำใช้ในห้องน้ำ (๒)
รพ.คลองหอยโข่ง	บริเวณตึกใหม่ ด้านหลัง	ยางรถยนต์ (๑) ภาชนะไม้ใช้ (๑)	-	-

สนับสนุนชุดตรวจใช้เลือดออกแบบรวดเร็ว (Dengue NS1 rapid test) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๑๒

จังหวัด	จำนวนป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	การรายงานผล (ร้อยละ)	จำนวนที่จัดสรร (ชุด)
สงขลา	๗,๐๒๖	๔๙๐.๘๘	10.94	๒๗๕
ยะลา	๑,๗๙๖	๓๓๐.๐๘	๕.๒๕	๒๒๕
ปัตตานี	๑,๙๖๙	๒๖๙.๒๖	๗.๑๓	๒๒๕
นราธิวาส	๑,๖๙๙	๒๐๙.๒๖	๕.๒๕	๒๒๕
สตูล	๖๑๙	๑๙๐.๔๒	8.00	๒๐๐
ตรัง	๑,๐๘๘	๑๗๐.๒๗	๙.๘๖	๒๐๐
พัทลุง	๘๙๙	๑๗๒.๒๐	๑.๐๐	๑๗๕
รวม				๑,๕๒๕

➤ สามารถเบิกชุดตรวจ NS1 ได้ที่กลุ่มงานเภสัชกร สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา

รายงานระบบติดตาม

ผ่านทางลิงค์ <https://sites.google.com/view/denguens1> หรือ QR Code

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานการจัดสรรชุดตรวจ กลับไปยังกองโรคติดต่อ นำโดยแมลง ตามแบบฟอร์มที่ ๒ ภายใน ๗ วัน หลังดำเนินการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว
- สำหรับสถานบริการสุขภาพ รายงานผลการใช้ชุดตรวจหลังใช้ชุดตรวจต่อ ๑ case กลับไปยังกองโรคติดต่อ นำโดยแมลง ตามแบบฟอร์มที่ ๓



ขอ
ขอบคุณค่ะ

